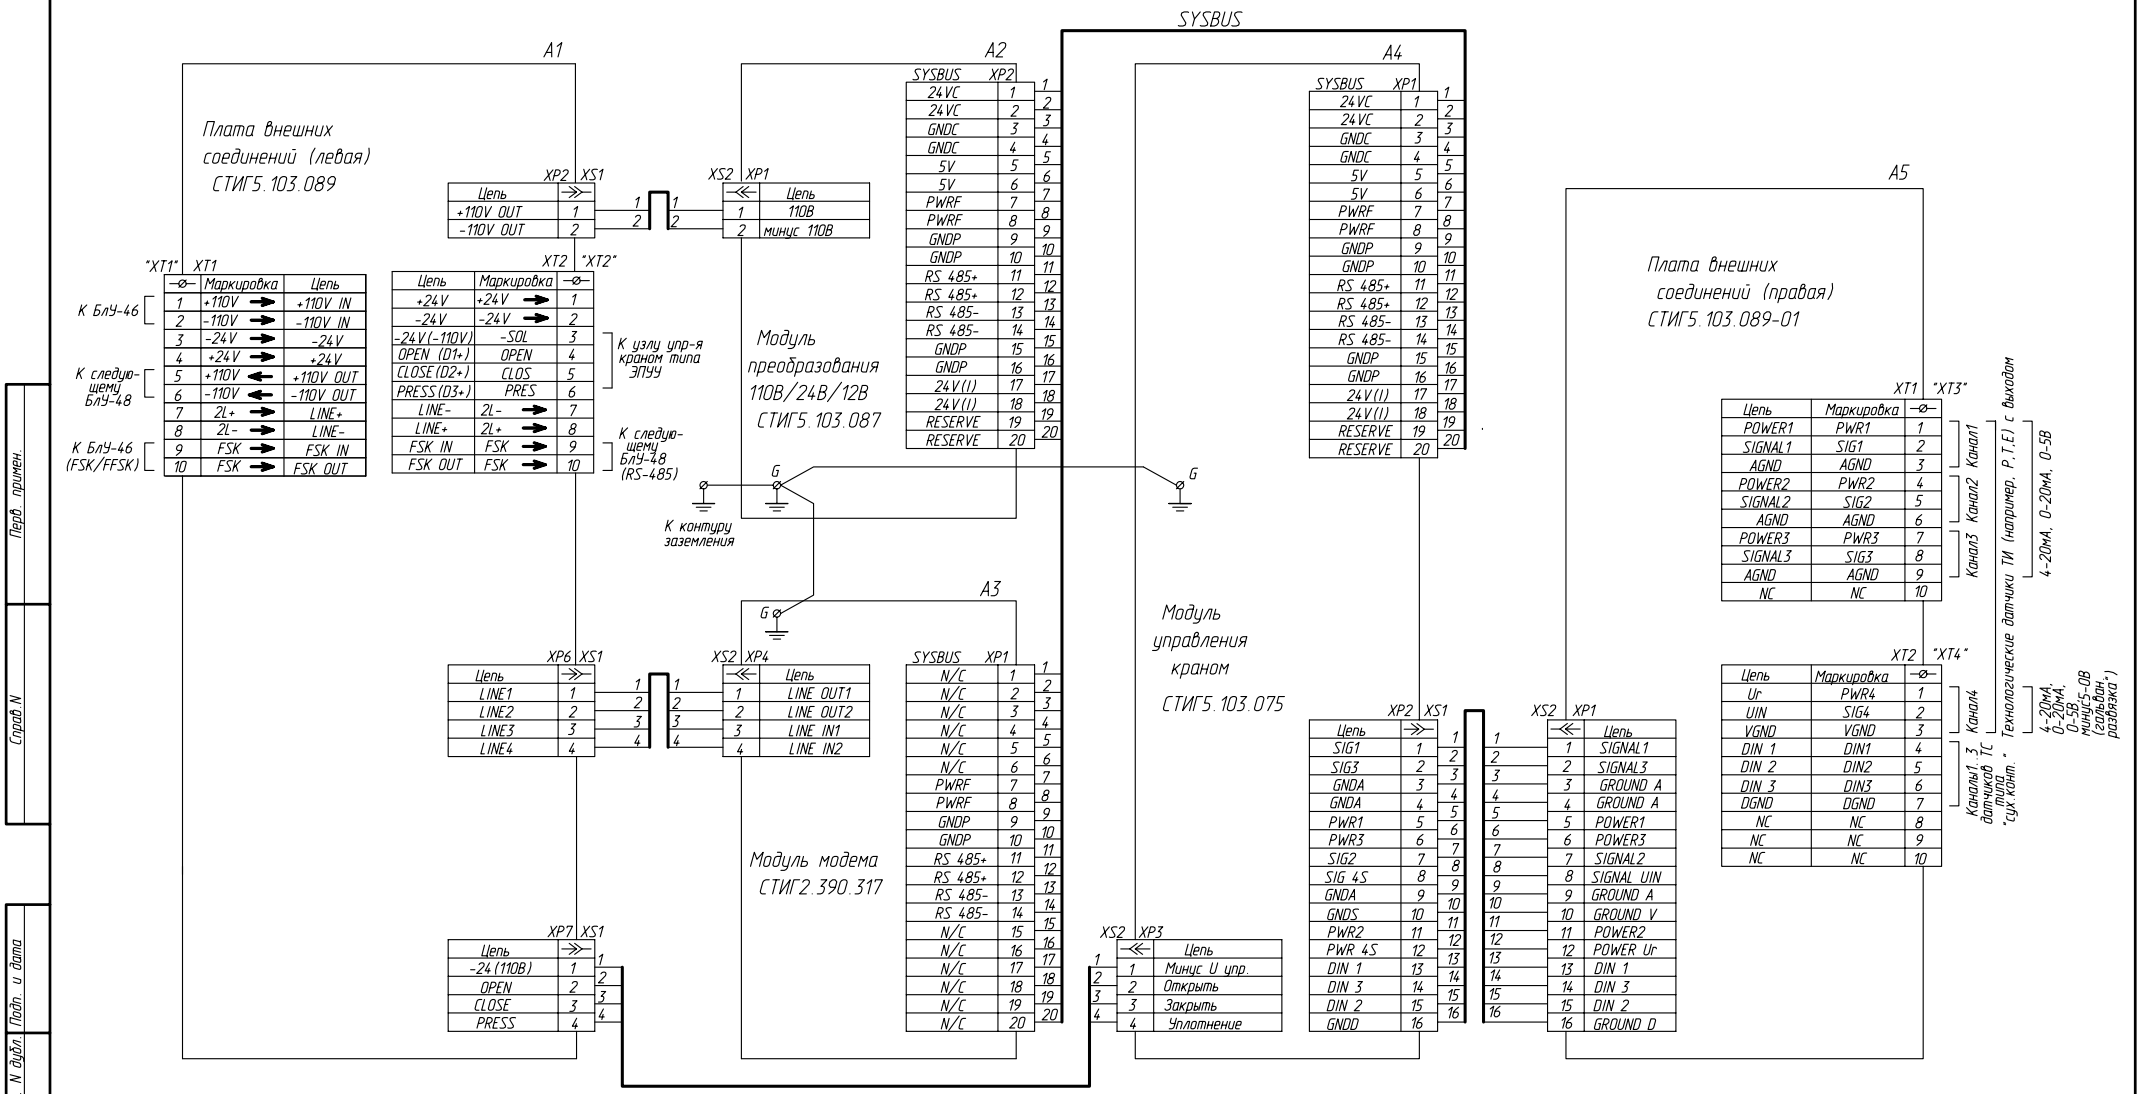

Примечание:
1.Подключение кабеля от датчика к платам внешних соединений БлУ-48 осуществляется через индивидуальный кабельный ввод.

					СТИГ2.399.139 Э4	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Блок управления удаленным краном БлУ-48 Схема электрическая соединений	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Тоста				Лист / Листов 1
Пров.		Золотов				
Т.контр.						"СовТИГаз"
Рук.разр.		Петров				
Н.контр.						
Утв.		Лактионов				

Перв. примен. | Справ. N | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
А1	Плата внешних соединений (левая) СТИГ5.103.089	1	
А2	Модуль преобразования 110В/24В/12В СТИГ5.103.087	1	
А3	Модуль модема СТИГ2.390.317	1	
А4	Модуль управления краном СТИГ5.103.075	1	
А5	Плата внешних соединений (правая) СТИГ5.103.089-01	1	
	Жгут связи с имитатором кранов. СТИГ6.640.381	1	

Перв. примен. СПТА2.067.012

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Зам1				

СТИГ2.399.139 ПЭ4

Разраб.	Тоста	
Пров.	Золотов	
Рук.разр.	Петров	
Н.контр.		
Утв.	Лактионов	

Блок управления удаленным краном БлУ-48
Перечень элементов.

Лит.	Лист	Листов
	1	1

"СовТИГаз"

acaddwg/ris/rtu4/blu48.dwg